

ROZVADĚČ R2 sociální zařízení

POZNÁMKY:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁOVÁ ROZVODNICE 12 modulů  
ROZMĚR: P -250šx300vx100h  
KRYTÍ: IP30  
BARVA: URČÍ ARCHITEKT  
PŘÍVOD: VRCHEM  
VÝVODY: VRCHEM  
OBSLUHA: OSOBY SEZNÁMENÉ  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ  
In 25A

El. napájení, napětí: 3 NPE , AC, stř., 50 Hz, TN-S, 230/400 V  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000  
čl. 413.1 Samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C a TN-S  
čl. 412.5 Proudovým chráničem  
čl. 413.2 Uvedením na stejný potenciál - pospojováním.


SPECIFIKACE

- 1 x zemní přípojnice
- 2 x nulová přípojnice
- 1 x jistič PL7-B20/3
- 1 x jistič PL7-B16/1
- 2 x jistič PL7-B10/1
- 1 x jistič PL7-B/6/1
- 1 x proud.chránič PF7 25/4/0,03
- 15 x svorky RS
- 10 x popisný štítek
- 2 x výstražná tabulka

VÝKRESOVÁ ČÁST

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING. KAREL ULIČNÝ AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY ČAJKOVSKÉHO 7, 616 00 BRNO E-MAIL : karel.ulicny @ volny.cz	
ING. KAREL ULIČNÝ	ING. JOSEF TRINGELA	ING. JOSEF TRINGELA		
INVESTOR :	ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad-Brno,venkov přisp.org. Havlíčková 452, 664 41 RAJHRAD		DATUM	04 /2017
STAVBA :	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ v základní škole Masarykova 96, Rajhrad		ČÍSLO ZAKÁZKY	018 /2017
OBJEKT :	ELEKTROINSTALACE		ÚČEL	DSP
OBSAH VÝKRESU :	ROZVADĚČ R2 -SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE		KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU EL 5

R2 - sociální zařízení

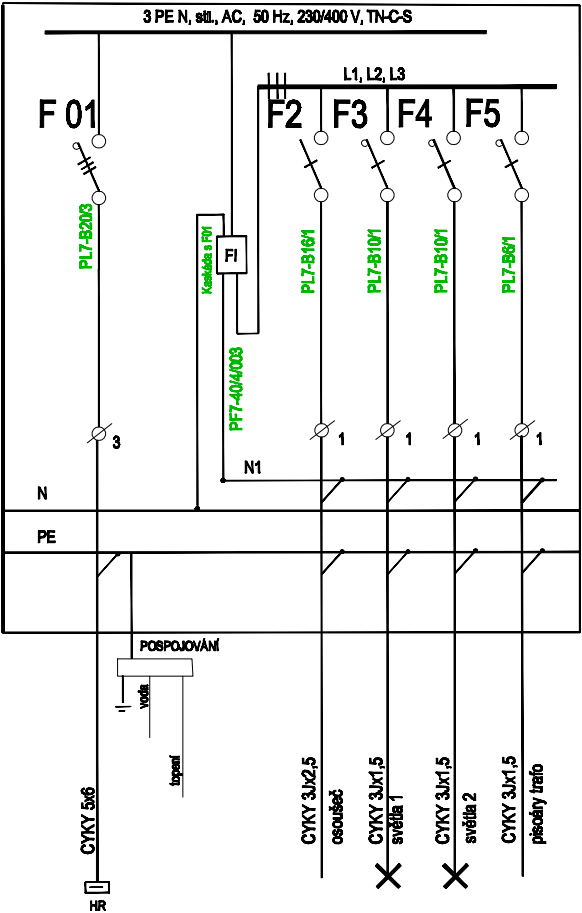

Obvod čis.	Přívod	FI	1	2	3	4
Zařízení	z HR	Proud. chránič	osvětlení	světla	světla	trafo placár
In 20 A						
Rozváděč typ:	ROZVODNICE 12 modulů zapuštěná					